

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

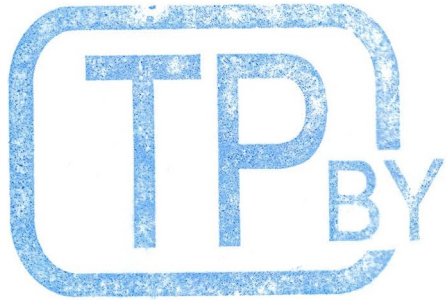
Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Прилагаемые документы</u>	
5.3-20.100-0-ТЛМ.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	







Ведомость чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План трассы контрольных кабелей. М1:500	

Общие указания

1. Проект выполнен на основании Приложения Б к техническим условиям, выданным РПУП "Гомельоблгаз".
2. Чертежи разработаны в соответствии с действующими ТНПА.
3. Ведомость основных комплектов чертежей см. комплект 5.3-20.100-ГП.
4. При закупке оборудования с техническими характеристиками и параметрами, отличающимися от приведенных в спецификациях оборудования, в разработанную проектную документацию вносятся изменения по поручению заказчика на договорной основе.



						5.3-20.100-0-ТЛМ				
						Реконструкция учебно-тренировочного комплекса (инв. № 330/С-29904), расположенного по адресу: г. Мозырь, ул. Иваненко А.С., территория ПУ “Мозырьгаз”				
Изм.	Колич.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата					
ГИП		Ефименко			10.20	Внутриплощадочные сети телемеханизации		Стадия	Лист	Листов
Разработ.		Пальчинская			10.20			С	1	2
Проверил		Троцкая			10.20	Общие данные		 <b>БЕЛГИПРОТОГАЗ</b>		
Утвердил		Сайко			10.20					
Н.контр.		Силкова			10.20					









Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

© Osetroff.M.M.V. osetroff@gmail.com

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования,изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	1.Кабели и провода							
	Кабель для передачи электрических сигналов	МКЭШВнг(А)-LS			м	75		
	с медными жилами экранированный, с оболочкой	ТУ ВУ 500017371.068-2012						
	из ПВХ пластиката пониженной горючести,							
	сечение 2х2х1,0							
	2.Прочие изделия							
	Труба водогазопроводная 25х3,2	ГОСТ3262-75			м	1		
	Труба двухслойная гибкая КОРОFLEX в комп-	KF09050BA			м	52		
	лекте с зондом и соединительной муфтой,							
	Дн=41 мм, Ду=50 мм							
	Труба гофрированная из не распростра-		РА612329F0		м	6		
	няющего горения полиамида с протяжкой							
	Ду=23 мм							
	Труба термоусаживаемая цветная для заделки	ТУТнг25/12,5			м	1		
	кабеля							

Вместо оборудования, изделий и материалов, указанных в спецификации (чертежах) по итогам конкурсных (тендерных) торгов могут быть использованы аналогичные при условии соответствий их технических характеристик и параметров проектным данным.

						5.3-20.100-0-ТЛМ.СО			
						Реконструкция учебно-тренировочного комплекса (инв.№ 330/С-29904), расположенного по адресу: г.Мозырь, ул.Иваненко А.С., территория ПУ "Мозырьгаз"			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата				
						Внутриплощадочные сети телемеханизации	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Ефименко			10.20		С	1	1
разработал		Пальчинская			10.20	Спецификация оборудования, изделий и материалов	НИИ Белгипротопгаз		
проверил		Троцкая			10.20				
утвердил		Сайко			10.20				
н.контр.		Силкова			10.20				